


Рекомендуемая схема подключения резервного генератора для аварийного питания дома, офиса

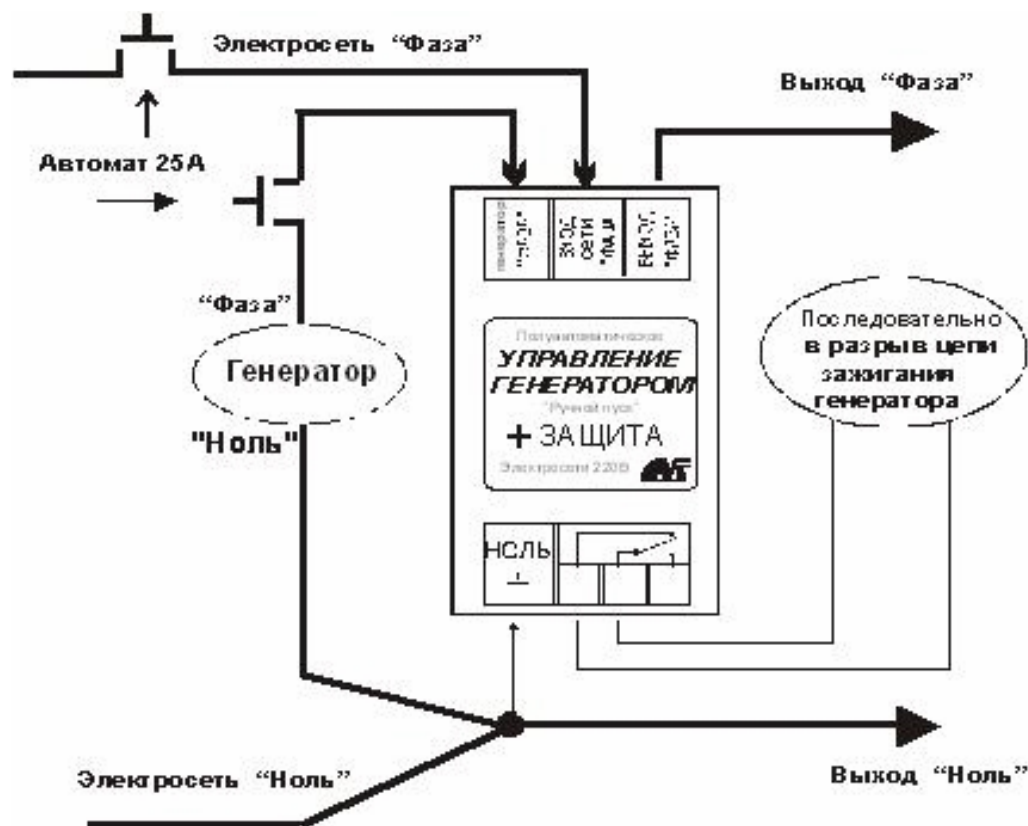

При использовании в качестве ABP - полностью автоматический переключатель с основной фазы или сети на резервную электросеть, с возвратом на основную фазу с задержкой 90 сек, после появления на ней напряжения в диапазоне 150-250В.