


Схема низкоомного глубинного заземления телекоммуникационного объекта

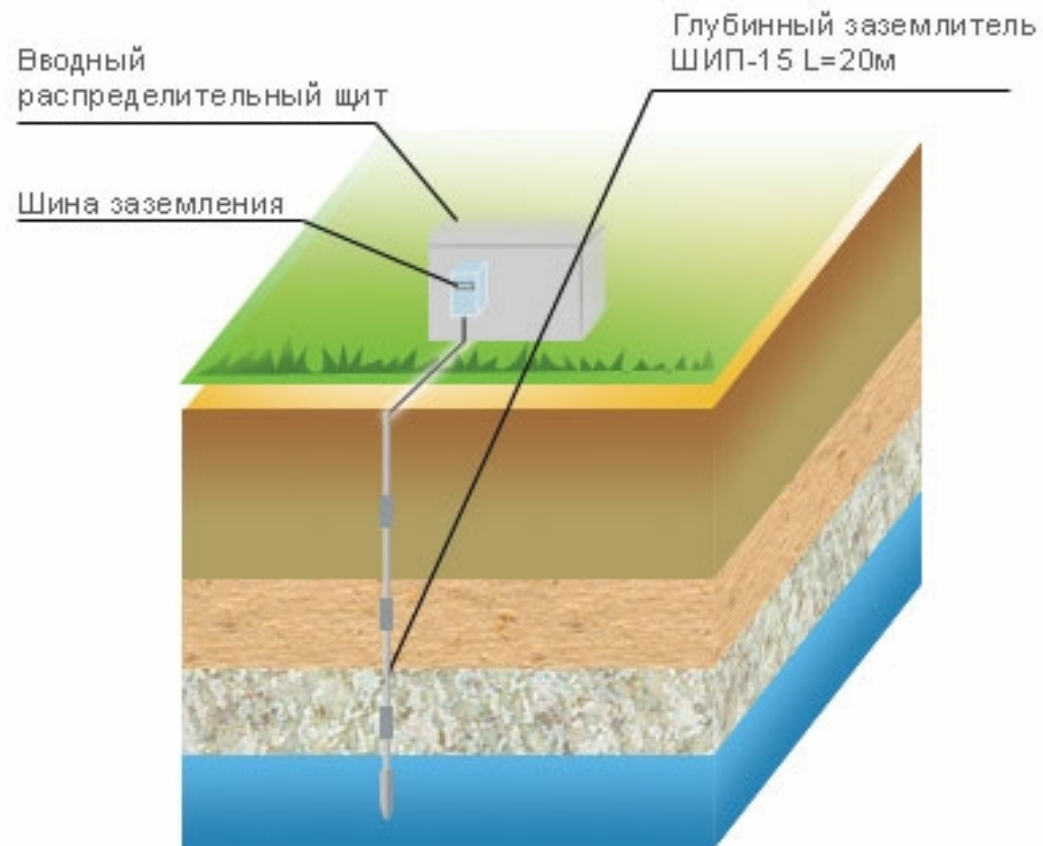

Длина одной точки может выбираться согласно требованиям проекта от 15 до 40 метров.